


NOTE



1. 터널 벽면취부가 용이하고 시인성이 양호한 삼각 돌출형 경첩구조로 한다.
2. 외함은 스테인레스(304) 1.5mm이상 사용하고 KS외곽밀폐보호등급 IP67 규정으로 한다.
3. 외함규격은 420(H)x200(W)x225(D)로하고, 허용오차는 $\pm 10\text{mm}$ 이내로 한다.

- 재질 : 몸 체 : 스테인레스(SUS304) 1.5mm 이상
- 표시면 : 3T이상 폴리카보네이트(PC,난연재료)
- 아크릴표시문구 : 백색바탕 녹색문자 (실크인쇄후 코팅처리)
- 표시방법 : LED 라이트패널 5T이상
- 광원 : 고휘도 LED
- 소비전력 : 12W
- 사용전원 : AC 220V,60Hz
- 컨버터 : 충전 및 방전검용 (전기용품안전인증품)
- 축전지 : NI-MH(12V/60분용) 소방검정인증품


BOTTOM VIEW

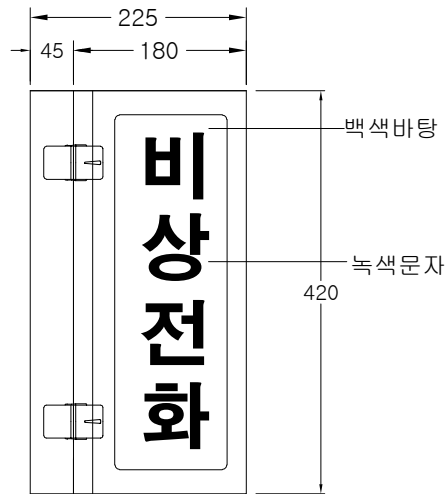

SIDE VIEW



SIDE VIEW



OPEN VIEW



(주)삼미미디어
Sam mi media Co., Ltd

DRAWN BY : PARK

OWNER APPROVED

REVISION

SIGNED BY

DATE

DWG No.
SM-524ED(C).dwg

SHEET
of No.

DRAWING NAME :

긴급전화표시등

CHECKED BY :

SCALE
NONE

DIM :
MM

000

PROJECT :

APPROVED BY :